

شماره : ۶۱۴  
تاریخ : ۱۴۰۵/۲/۳۰  
پیوست : ۵ بار

## شرکت سیمان داراب

سهامی عام



شرکت محترم

موضوع : درخواست خرید یک دستگاه ترانسفورماتور

سلام

خواهشمند است نسبت به ارائه پیشنهاد خرید یک دستگاه ترانسفورماتور مطابق مشخصات زیر و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ اقدام و با ذکر موضوع در دو پاکت سربسته جداگانه ( شامل پاکت پیشنهاد قیمت و پاکت فنی) به آدرس دفتر این شرکت واقع در تهران ، بلوار میرداماد ، بین نفت و مدرس ، جنب خیابان نیل پلاک ۲۴۵ طبقه سوم ، واحد بازرگانی کد پستی ۱۹۱۸۹۳۳۸۱۷ اقدام و تحویل نمایند. به پیوست تصویر Name Plate تجهیز نیز ارسال می شود.

Type: TSUJ 6439  
Rated Power : 2800(2\*1400) KVA  
Insulation Level HV : 7.2/20/60 KV LV: 3.6/10/40 KV  
Standard: IEC60076/VDE 0532  
Kind: P.T.  
Vector group: Dy5d0  
Frequency HZ 50  
Insulation Cl. A  
Kind of service: CONT.  
Cooling method: ONAN

با تشکر  
بهرام فتاحی  
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره



- دفتر تهران: خیابان میرداماد، بین نفت و مدرس، جنب خیابان نیل، پلاک ۲۴۵ تلفکس: ۴-۵۵۲۳-۲۶۴۰۵۱-۰۲۱
- آدرس کارخانه: داراب، کیلومتر ۳۵ جاده داراب-شیراز کدپستی: ۷۴۸۱۱۱۱۳۱ تلفن: ۷-۱۳۳۳۵-۹۱۰۰۷۱
- دفتر شیراز: خیابان ملاصدرا، خیابان حکیمی، پلاک ۶۹ تلفن: ۰۷۱-۳۲۳۴۷۴۰۰



ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018  
ISO 50001:2018 , ISO 10002:2018 & ISO 10015:1999

شماره : ۶۱۴  
تاریخ : ۱۴۰۵/۲/۳۰  
پیوست : ۱۰

## شرکت سیمان داراب

سهامی عام



شرکت محترم

موضوع : درخواست خرید یک دستگاه ترانسفورماتور

سلام

خواهشمند است نسبت به ارائه پیشنهاد خرید یک دستگاه ترانسفورماتور مطابق مشخصات زیر و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ اقدام و با ذکر موضوع در دو پاکت سر بسته جداگانه ( شامل پاکت پیشنهاد قیمت و پاکت فنی) به آدرس دفتر این شرکت واقع در تهران ، بلوار میرداماد ، بین نفت و مدرس ، جنب خیابان نیل پلاک ۲۴۵ طبقه سوم ، واحد بازرگانی کد پستی ۱۹۱۸۹۳۳۸۱۷ اقدام و تحویل نمایند. به پیوست تصویر Name Plate تجهیز نیز ارسال می شود.

Type: TSUJ 6439  
Rated Power : 2800(2\*1400) KVA  
Insulation Level HV : 7.2/20/60 KV LV: 3.6/10/40 KV  
Standard: IEC60076/VDE 0532  
Kind: P.T.  
Vector group: Dy5d0  
Frequency HZ 50  
Insulation Cl. A  
Kind of service: CONT.  
Cooling method: ONAN

با تشکر  
بهرام فتاحی  
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره


رونوشت : دبیرخانه / بازرگانی

- دفتر تهران: خیابان میرداماد، بین نفت و مدرس، جنب خیابان نیل، پلاک ۲۴۵ تلفکس: ۴-۵۵۲۳-۲۶۴۰-۲۱
- آدرس کارخانه: داراب، کیلومتر ۳۵ جاده داراب-شیراز کدپستی: ۷۴۸۱۱۱۱۳۱ تلفن: ۷-۱۳۳۳۵-۹۱۰۰-۷۱
- دفتر شیراز: خیابان ملاصدرا، خیابان حکیمی، پلاک ۶۹ تلفن: ۰۷۱-۳۲۳۴۷۴۰۰




ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018  
ISO 50001:2018 , ISO 10002:2018 & ISO 10015:1999

TRANSFORMER CO.(P.J.S)



سپاسی خاص

Type **TSUJ 6439** Serial No. **S1184393** Year **2012** Standard **IEC60076/VDE 0532**  
 Rated Power **2500(2\*1400)** kVA Insulation Level HV **7.2/20/60** kV LV **3.6/10/40** kV Kind **P.T.**  
 Vector group **Dy5d0** Frequency HZ **50** Insulation Cl. **A** Kind of service **CONT.** Cooling method **ONAN**  
 Position HV-Side Voltage LV-Side Voltage HV-Side Current LV-Side Current Impedance Voltage  
**1** **6615** V **244.4** A **5.60/5.55** %  
**3** **6300** V **2200&2200** V **256.6** A **367.4&367.4** A  
**5** **5985** V **270.1** A  
 Tap changer Type **24kV-400A-M5** Short circuit duration s **2** Oil IEC60296 **Mineral**  
 O.C.T.C Rated current A **400** Sys. voltage kV **24** Oil weight **1.815** Total weight **7.730**  
 max.Short circuit current HV // LV **41/6.62** kA Active part weight **3.170** Installation altitude m **1200**  
 Oil Thermo. Alarm/Trip °C **90/100** Max. ambient temperature °C **45** Temp.Rise Oil/Wind °C **55/60**

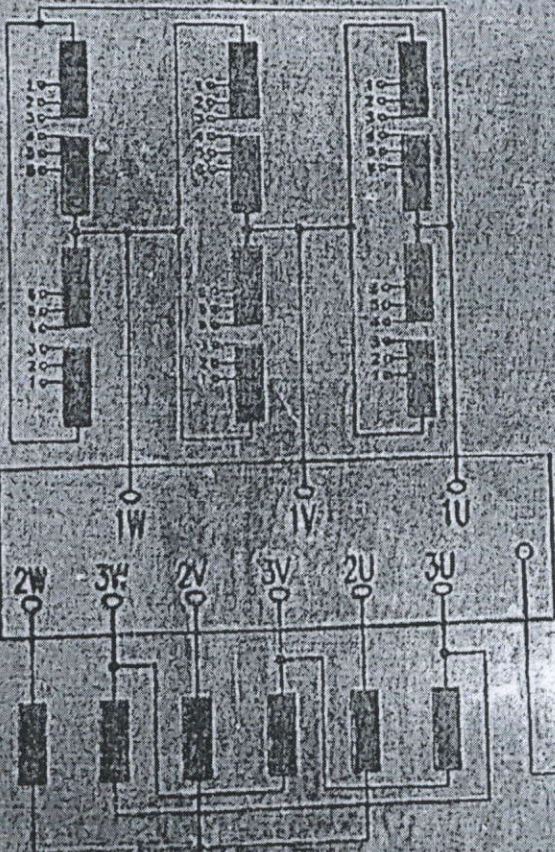

| HV - Side  |                        |         |     |            |            |
|------------|------------------------|---------|-----|------------|------------|
| Pos.       | Top changer connection |         |     | Voltage V  | Connection |
| 1          | 1U                     | 1V      | 1W  |            |            |
| 2          | 3-4                    | 3-4     | 3-4 | 6615       |            |
| 3          | 4-2                    | 4-2     | 4-2 | 6457.5     |            |
| 4          | 2-5                    | 2-5     | 2-5 | 6300       |            |
| 5          | 5-1                    | 5-1     | 5-1 | 6142.5     |            |
| 6          | 1-6                    | 1-6     | 1-6 | 5985       |            |
| LV1 - Side |                        |         |     |            |            |
| Current    |                        | Voltage |     | Connection |            |
| 367.4      |                        | 2200    |     |            |            |
| LV2 - Side |                        |         |     |            |            |
| Current    |                        | Voltage |     | Connection |            |
| 367.4      |                        | 2200    |     |            |            |

Off-Circuit tap changer

Caution! tapping is permissible only in off circuit.

29644343

Iran Sales Services Co.

شرکت خدمات پس از فروش

تلفن : ۵۲

فاکس : ۵۳

Email: [redacted]@[redacted].com

ساخت ایران